
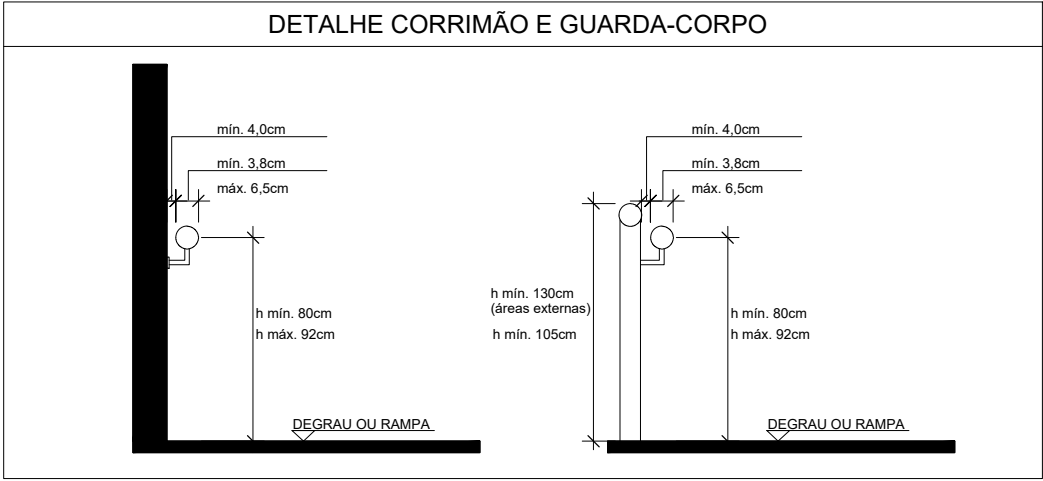
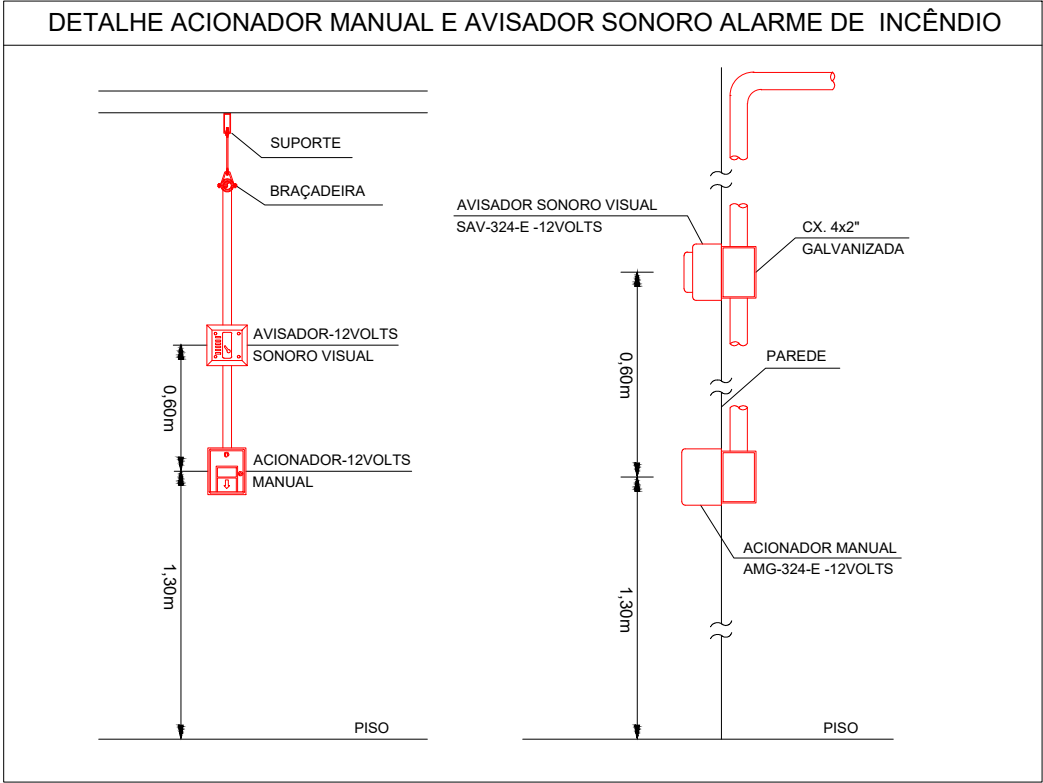
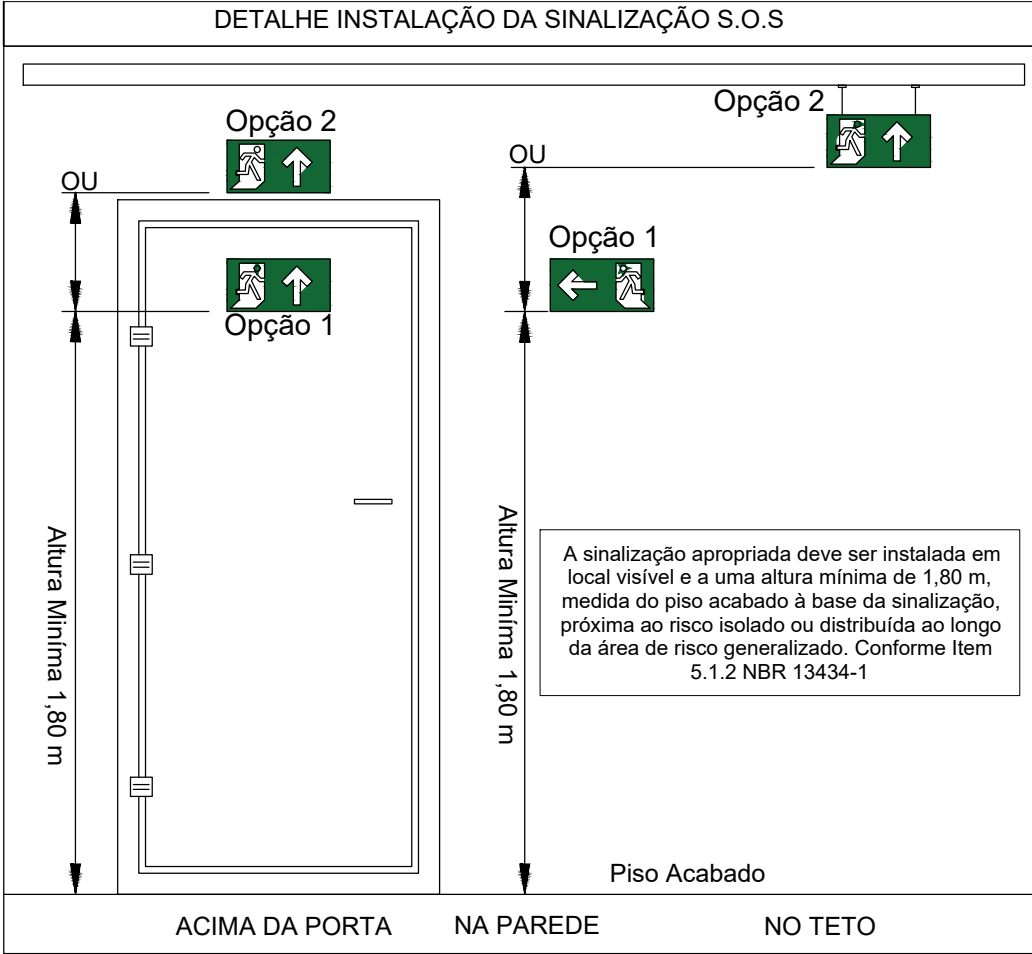
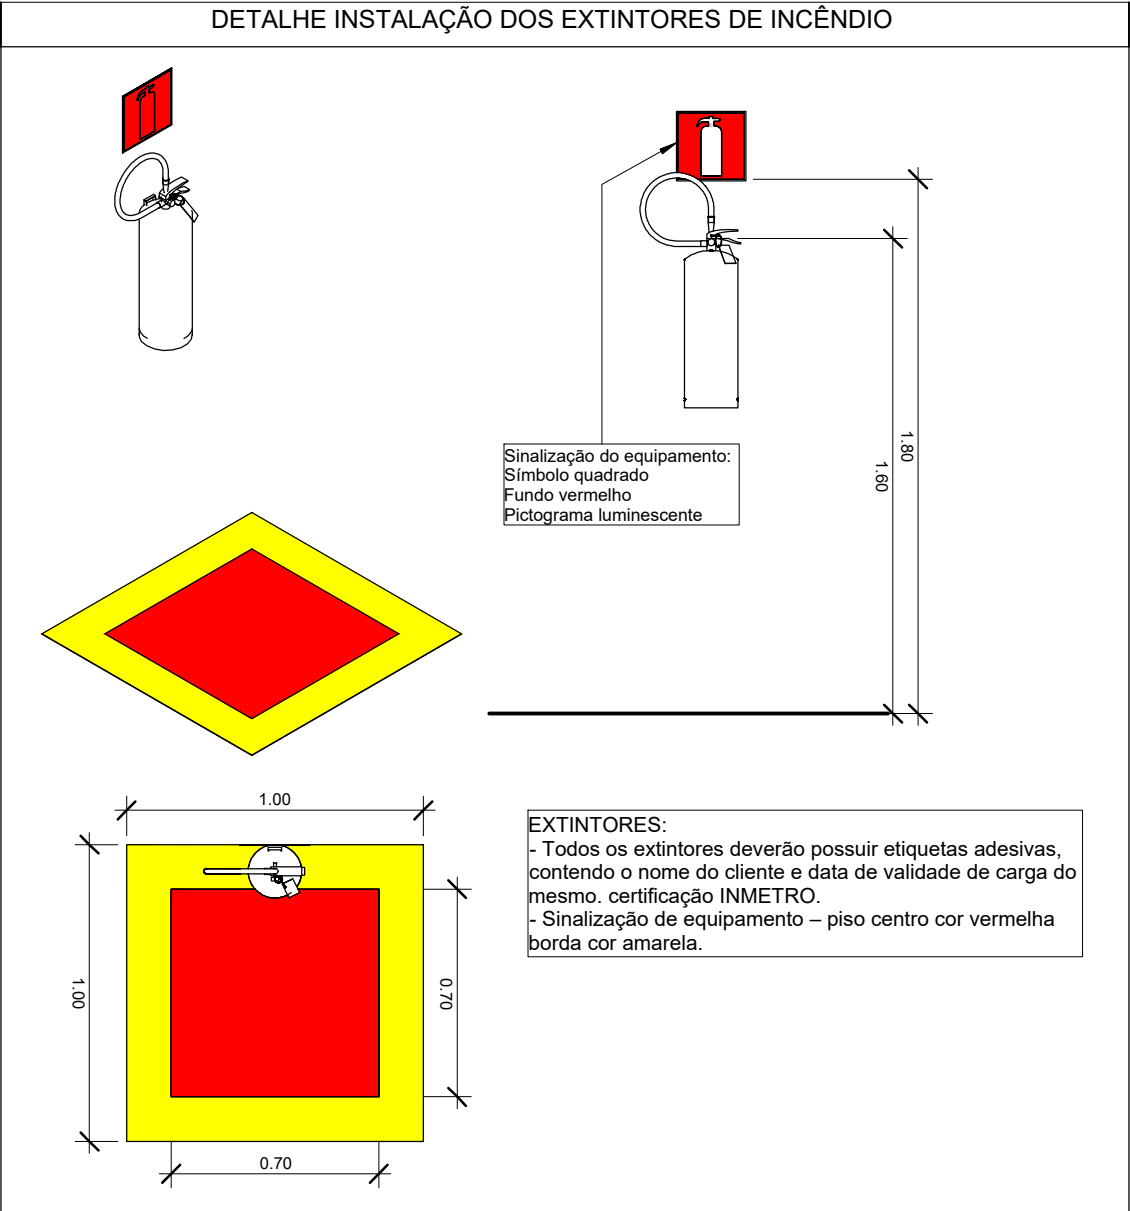
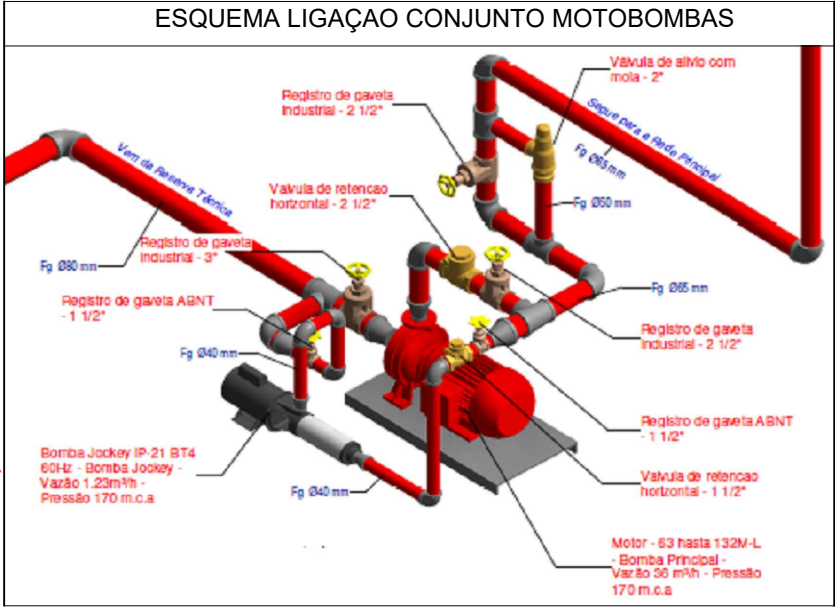


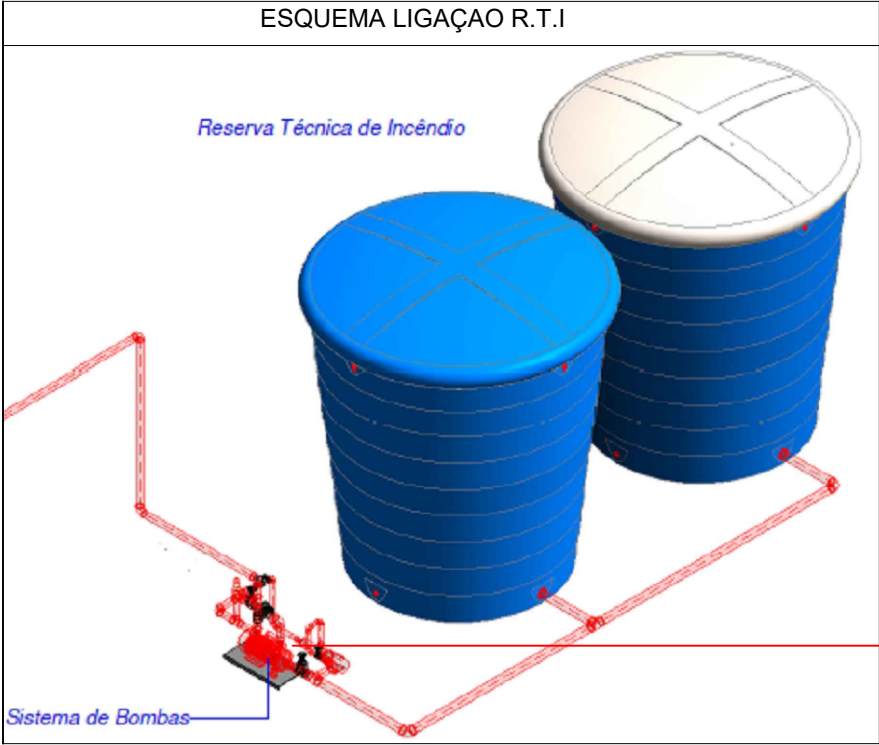

DETALHE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEM BALIZAMENTO

Características:

- Bateria selada de 6v x 6.5Ah, livre de manutenção e autonomia de 120min;
- Tempo de recarga após a descarga máxima de 24 horas;
- Frequência de 50/60 Hz, consumo máximo de 7w com a bateria em carga;
- Baixo consumo com a bateria em flutuação;
- Duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11W;
- Fluxo luminoso total de 1800 lúmens.

Observações:

- Letras em vermelho;
- Placa será alimentada por bloco autônomo de energia que entrará em funcionamento quando for cortada a energia da rede fornecedora.

PROJETO:		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM	
HAJEL PROJETOS & CONSULTORIA			
Documento assinado digitalmente gov.br DORLI PEREIRA DA SILVA Data: 27/02/2025 10:19:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Dorli Pereira da Silva CREA/RS 013035			
Projeto de PPCI			
Planta Detalhamentos			
DATA:	Fevereiro/2025	ESCALA:	1:100
ÁREA TOTAL:	976,15m²	NOME DO PROJETO:	EMEI Pastor Ramão
ENDEREÇO:	Rua Washington Luiz, 512 - Bairro Santa Lúcia - Campo Bom/RS		